

ОАО БАМЗ «Барнаулский аппаратурно-механический завод»

**ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА
МАЛОГО ОБЪЕМА НА $P \leq 19,6$ МПа (200 кг/см²)
ВКМ-95 и ВКМУ-95**

Образец этикетки

Вентили являются запорным приспособлением малого баллона при наполнении, хранении и расходовании кислорода, в том числе входящие в комплект дыхательной аппаратуры для горноспасателей.

Вентили изготавливаются двух типов: прямой ВКМ-95 и угловой ВКМУ-95.

Вентили могут использоваться для сжатого воздуха, углекислого и других неагрессивных газов.

Для вентилей устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 50⁰ до плюс 60⁰ С.

Технические характеристики

Исполнение вентилей	ВКМ-95	ВКМУ-95	ВКМ-95 исп.01
Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	20 (200)		
Диаметр условного прохода, мм, не менее	2,0		
Габаритные размеры, мм, не более	55x40x130	100x65x90	55x40x130
Масса, кг, не более	0,23	0,27	0,23
Присоединительные размеры:			
- для установки на баллон –	коническая резьба W19.2 ГОСТ 9909		
- для отбора газа	СП 21,8 14 ниток на 1" СТП 2016-1-82		G ¾ ГОСТ 6357

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.008-75.

Резьба клапана и сальник смазаны кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283 ТУ 38.1011281-89.

Допускается применение других кислородостойких и нетоксичных смазок.

Вентили закрываются усилием руки, не применяя ключа.

Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям ТУ 3645-027-00220531-95 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество "Алтайский завод агрегатов", ОГРН: 1022201759470, Сведения о государственной регистрации: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району города Барнаула Алтайского края

Адрес: 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Гоголя, дом 187, Телефон: 83852285910, Факс: 83852285912, E-mail: priemnaya@alt-aza.ru

в лице Генерального директора Кривашина Вячеслава Вячеславовича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная (см. Приложение № 1 на 2-х листах)

изготовитель Открытое акционерное общество "Алтайский завод агрегатов", Адрес: 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Гоголя, дом 187, ОГРН: 1022201759470, Телефон: 83852285910, Факс: 83852285912, E-mail: priemnaya@alt-aza.ru
Код ТН ВЭД 8481109909, 8481309909, 8481807900, 8481409009, Серийный выпуск, выпускается по Техническим условиям Изготовителя (см. Приложение № 1 на 2-х листах)

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы № 1-2014 от 15.10.2014, № 2-2014 от 15.10.2014, № 3-2014 от 15.10.2014, № 4-2014 от 20.10.2014, № 5-2014 от 20.10.2014, № 6-2014 от 20.10.2014, № 7-2014 от 27.10.2014, № 8-2014 от 27.10.2014, № 9-2014 от 27.10.2014, № 12-2014 от 31.10.2014, № 10-2014 от 31.10.2014, № 11-2014 от 31.10.2014, № 14-2014 от 11.11.2014, № 13-2014 от 11.11.2014, № 15-2014 от 11.11.2014, № 16-2014 от 17.11.2014, № 17-2014 от 17.11.2014, № 18-2014 от 21.11.2014, № 20-2014 от 21.11.2014, № 21-2014 от 21.11.2014, № 23-2014 от 28.11.2014, № 22-2014 от 28.11.2014, № 24-2014 от 28.11.2014, № 25-2014 от 28.11.2014, № 26-2014 от 28.11.2014, № 31-2014 от 01.12.2014, № 35-2014 от 11.11.2014, № 36-2014 от 11.11.2014, № 47-2014 от 01.12.2014, РОСС RU.0001.22ХТ12, Испытательная лаборатория ОАО "БАМЗ", от 03.06.2010 по 03.06.2015

Дополнительная информация

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийные сроки указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к продукции

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2020 включительно



В.В. Кривашин


(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.АИ62.В.00502

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.01.2015

296-0000 Вентиль баллонный кислородный малый угловой ВКМУ-95 (схема сборки)

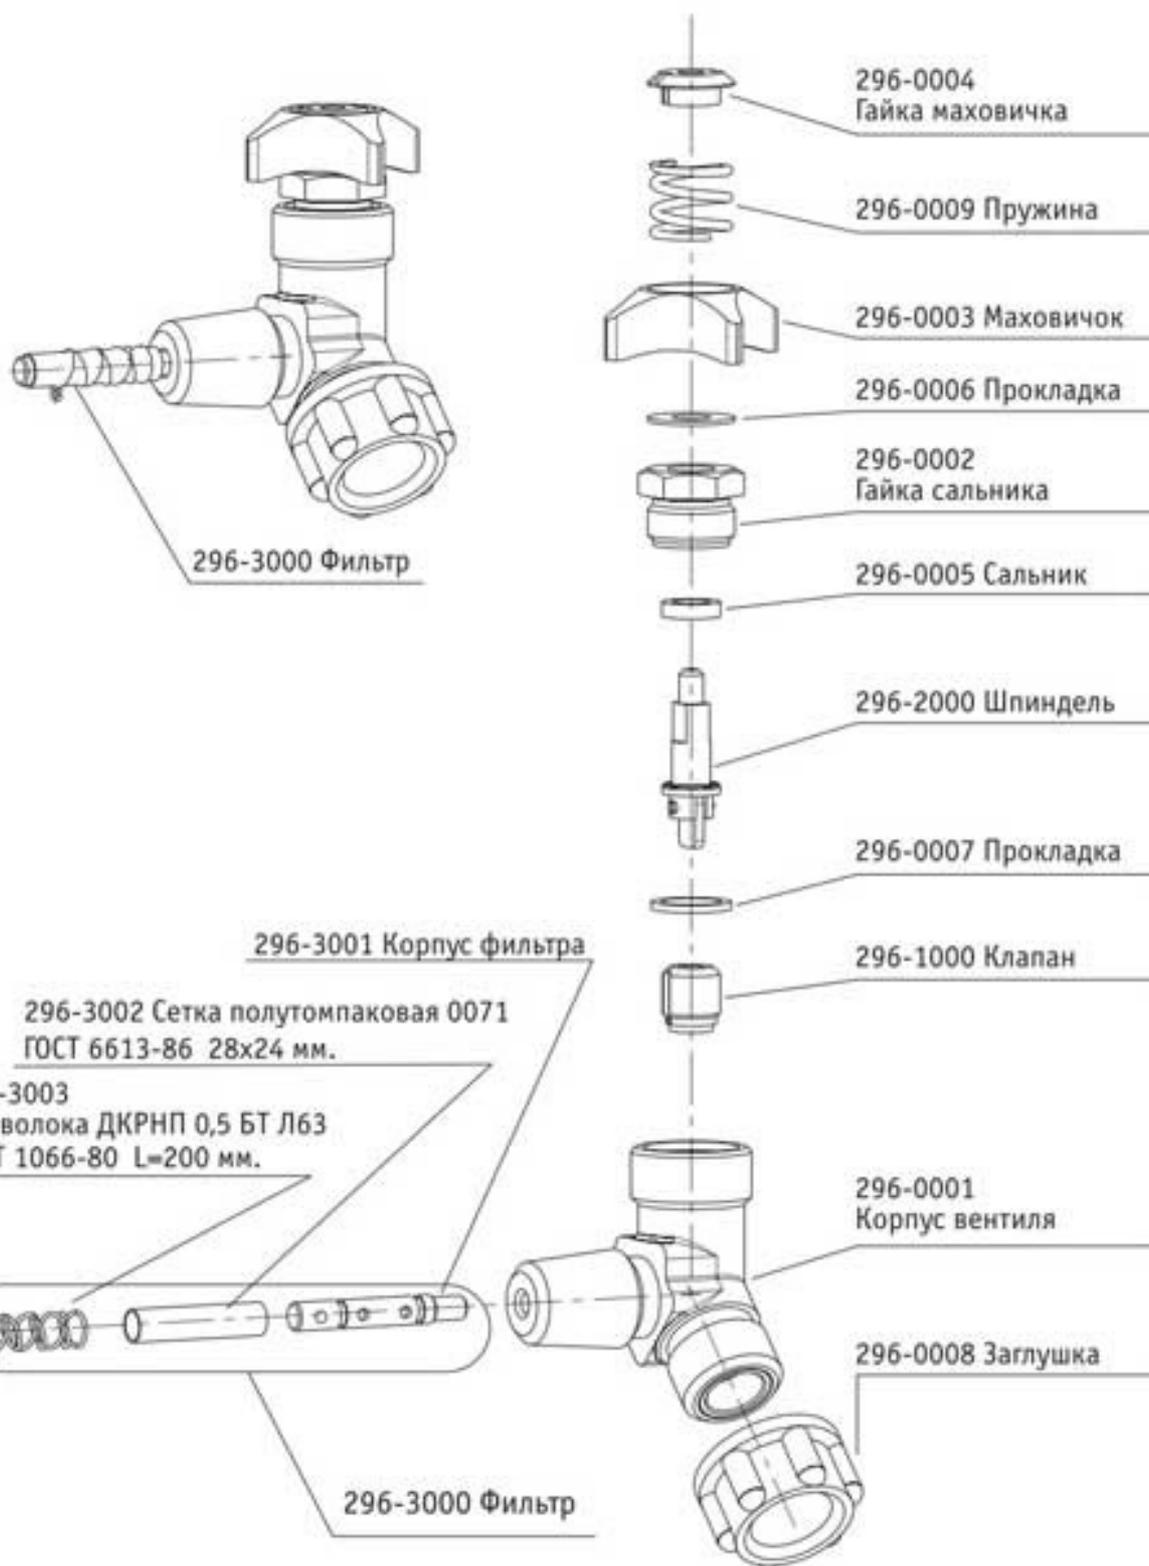


Изм. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

297-0000 Вентиль баллонный кислородный малый ВКМ-95 (схема сборки)

297-0000 Схема сборки

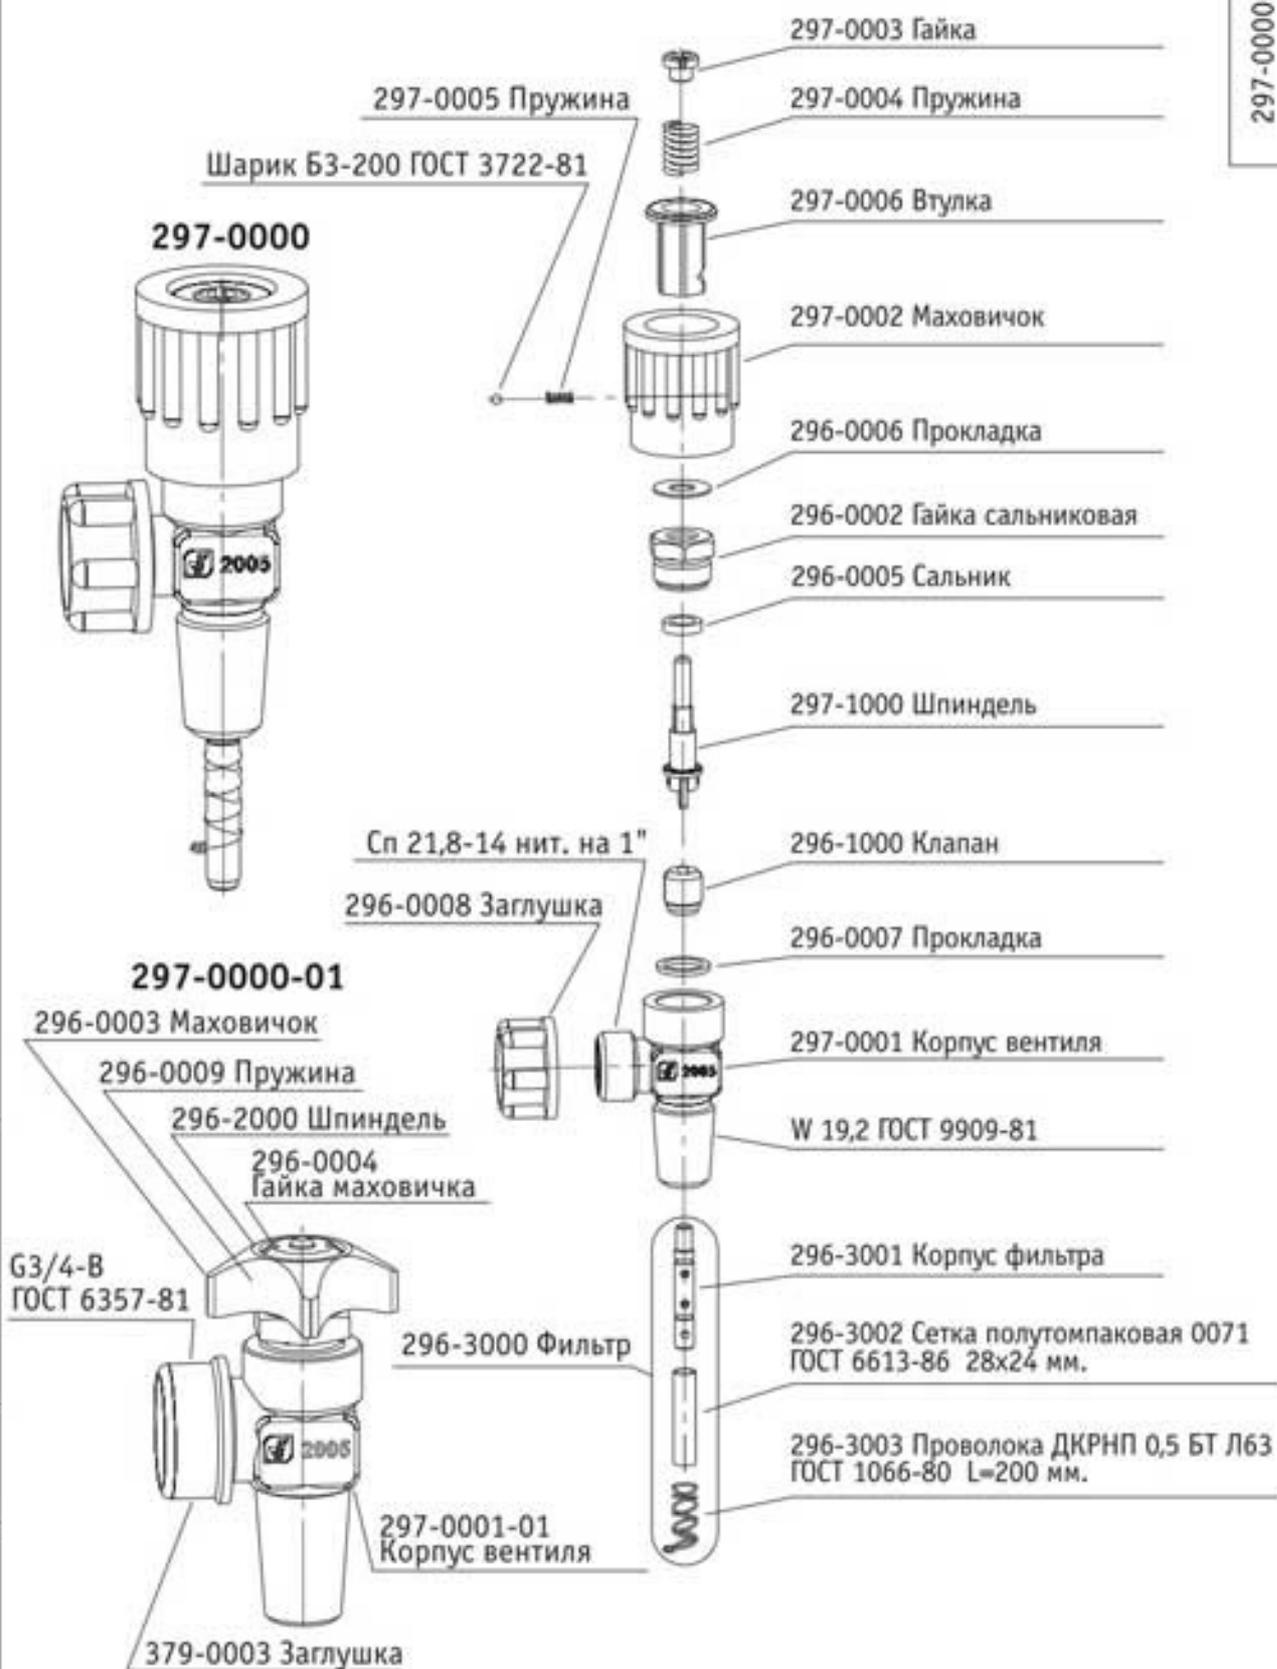

Изм. № подл. Подл. и дата
Изм. № док. № докум. Подл. и дата
Изм. № инв. № инв. № дубл. Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

297-0000 Схема сборки

Лист